



МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 1940

ПНЕВМОАППАРАТ

125130 РОССИЯ, г. Москва, ул. Нарвская, дом 2, стр. 5

Тел./факс +7(495) 602-00-93, 602-00-94, 602-00-96; w w w пневмоаппарат . ru; e-mail: info @ пневмоаппарат . ru

**ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ****В исходном положении шток втянут
(серия ПЦ31)**

ПЦ 31М-XXX-XXX

Цилиндры с гильзой из алюминиевой трубы изготавливаются Ø32...Ø100 мм с магнитом на поршне, оснащены устройством демпфирования в конце хода с регулировкой интенсивности торможения и могут устанавливаться в любом пространственном положении.

Виброустойчивость и вибропрочность должны соответствовать I степени жесткости по ГОСТ 28988.

Для цилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом в исходном положении шток втянут (серия ПЦ 31) величина максимального хода не должна превышать 0,8-1,5 диаметра поршня, так как пружина при больших ходах значительно снижает окончательное усилие на штоке.

Широкое применение имеют пневмоцилиндры с диаметром поршня от 32 до 100 мм с ходом до 100 мм.

При подаче сжатого воздуха в поршневую полость цилиндра поршень вместе со штоком перемещается, создавая толкающее усилие (см. таблицу 1).

Усилие на штоке пневмоцилиндра в исходном положении приведены в таблице 2.

Для оптимизации привода при подборе управляющего устройства цилиндром необходимо по таблице расхода воздуха (см. таблицу.3) определить количество потребляемого воздуха на один сантиметр хода, с последующим расчетом расхода воздуха при двойном ходе пневмоцилиндра.

Возможно изготовление цилиндров:

- без торможения;
- с элементами крепления;
- специальные исполнения цилиндров.

Специальные исполнения:


- цилиндры со специальным исполнением штока:

- внутренняя резьба (ВР);
- удлиненная наружная резьба (УР);
- специальная наружная резьба (СП), в состав поставки не входит гайка на шток;
- удлиненный гладкий шток (УШ). При изготовлении цилиндра с двухсторонним штоком удлинение штока выполняется с одной стороны.
- цилиндры с бесконтактным контролем положения поршня (магнитный*).


*датчики положения заказываются отдельно.

**УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
с магнитом на поршне для определения его положения:**

без торможения



с торможением при втягивании штока



Информация о бесконтактных датчиках, переключаемых магнитом, приведены ниже

**ОБЩАЯ СТРУКТУРНАЯ
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПНЕВМОЦИЛИНДРА ПО ISO 6431****ПЦ3 1 М-XXXхXXXX-УХЛ Х**

- Исполнение цилиндра:
- по международным стандартам ISO 6431, VDMA 24562:
 - 1 - двухсторонний с торможением и односторонним штоком;
 - по международным стандартам (специальные исполнения):
 - 2 - односторонний с односторонним штоком, в исходном положении шток выдвинут;
 - 3 - односторонний с односторонним штоком, в исх-ом положении шток втянут;
 - 4 - двухсторонний без торможения и односторонним штоком;
 - 5 - двухсторонний с двухсторонним штоком;
 - 6 - многопозиционный цилиндр с независимыми штоками;
 - 7 - тандем - цилиндр с независимыми штоками (позиционер);
 - 9 - тандем - цилиндр с общим штоком.

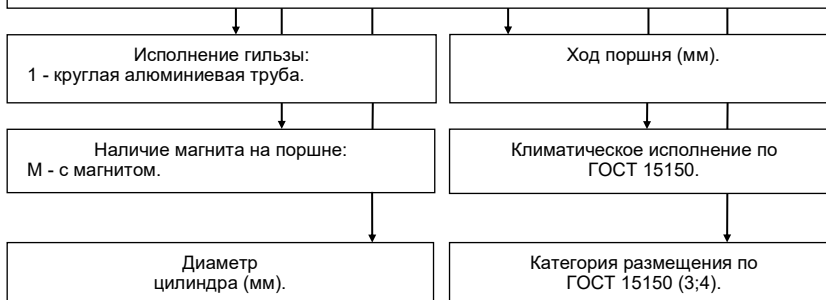
**ТОЛКАЮЩЕЕ УСИЛИЕ НА ШТОКЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРА**

Таблица 1

Диаметр, мм		Площадь (полости), см²		Статическое усилие на штоке, кгс, не менее						
поршня	штока	поршневой	штоковой	при давлении, кгс/см²						
				4	5	6	7	8	9	10
32	12	8,04	6,91	29	36	43	51	58	65	72
40	16	12,56	10,55	45	57	68	79	90	102	113
50	20	19,62	16,48	71	88	106	124	141	159	177
63		31,16	28,02	112	140	168	196	224	252	280
80	25	50,24	45,33	181	226	271	317	362	407	452
100		78,50	73,59	283	353	424	495	565	636	706

УСИЛИЕ НА ШТОКЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРА В ИСХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Таблица 2

Диаметр цилиндра	Ход поршня			
	25	50	75	100
Усилие пружины в покое				
32	48	40	-	-
40	42	35	25	-
50	100	78	60	-
63				42
80	117	100	84	68
100				



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

Таблица 3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПНЕВМОЦИЛИНДРОМ

Диаметр, мм		Расход воздуха в нл/см хода цилиндра						
поршня	штока	при давлении, кгс/см ²						
		4	5	6	7	8	9	10
32	12	0,040	0,048	0,056	0,064	0,072	0,080	0,088
40	16	0,063	0,073	0,088	0,100	0,113	0,260	0,138
50	20	0,089	0,118	0,137	0,157	0,177	0,196	0,216
63		0,156	0,187	0,218	0,249	0,280	0,312	0,343
80	25	0,250	0,301	0,361	0,402	0,452	0,502	0,552
100		0,382	0,471	0,549	0,628	0,706	0,785	0,862

Указанные в таблице данные были получены с использованием следующих формул:

где D - диаметр поршня, см;
d - диаметр штока, см;
P - давление воздуха, кг/см²;
L - ход поршня, см.

При выдвигении штока:

$$Q_n = \frac{D^2 \cdot \pi \cdot (P + 1)}{4 \cdot 1000} \cdot L;$$

Расход воздуха при двойном ходе определяется по формуле:

$$Q = L \cdot (Q_n + Q_{шт}) \cdot n, \text{ где}$$

Q - расход воздуха в нл/мин при двойном ходе;

L - ход поршня, см;

Q_n - расход воздуха в нл/мин при поступлении в поршневую полость (шток выдвигается);

Q_{шт} - расход воздуха в нл/мин при поступлении в штоковую полость (шток втягивается);


n - число двойных ходов в минуту.

Полученное значение расхода используется для определения пикового (максимальный расход в единицу времени) или общего расхода воздуха для технологического оборудования имеющего пневмопривод.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Диаметр цилиндра					
	32	40	50	63	80	100
	Значение параметра					
1.Присоединение пневмолиний	G1/8"		G1/4"		G3/8"	
2. Минимальное давление, МПа	0,2					
3.Номинальное давление, МПа	1,0					
4.Исполнение цилиндра	Одностороннего действия					
5.Усилие сжатой пружины, Н	57		115		133	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

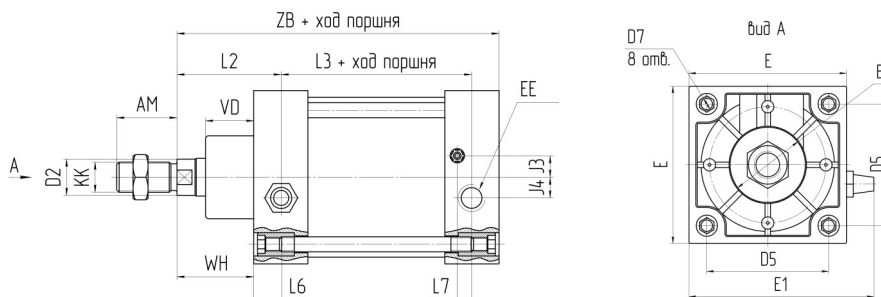

Диаметр цилиндра	AM	B	D2	D5	D7	E	E1	EE	J3	J4	KK	L2	L3	L6	L7	VD	WH	ZB
32	22	30	12	32,5	M6	47	72	G1/8"	6,5	4,0	M10x1,25	40	91	14	6,0	20	26	145
40	24	35	16	38,0		53	84	G1/4"	9,0	6,0	M12x1,25	45	98		6,5	2	30	158
50	32	40	20	46,5	M8	65	96			8,5	M16x1,5	52	108		8,0	25	37	171
63		45		56,5		75	112	G3/8"	13,5	10,0		53	113		7,0	29		187
80	40	55	25	72,0	M10	95	141	G1/2"	14,5	12,5	M20x1,5	64	125	16	9,0	30	46	206
100				89,0		115	164					69	112		10,0	36	51	211

Пример записи при заказе цилиндра с круглой трубой из алюминия, одностороннего действия, в исходном положении шток втянут, с магнитом на поршне, диаметром 80 мм и ходом поршня 50 мм, климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4:

ПЦ31М - 080x050 УХЛ4



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ШТОКА ПНЕВМОЦИЛИНДРА

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПНЕВМОЦИЛИНДРА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ШТОКА

ПЦ31 М-XXXXXXXX-XX/XX УХЛ X



Для всех исполнений пневмоцилиндров возможны следующие варианты выполнения штока:

- внутренняя резьба (ВР см. табл.);
- удлиненная наружная резьба (УР/А1 см. табл.);
- специальная наружная резьба (СР см. табл.);
- удлиненный гладкий шток (УШ / А2 см. табл.).

При изготовлении цилиндра со специальной резьбой штока в состав поставки не входит гайка для штока.

При изготовлении цилиндра с двухсторонним штоком удлинение штока выполняется с одной стороны.

Специальные исполнения штока цилиндра оговариваются при заказе.

Например:

- с внутренней резьбой:

- ВР-УХЛ4

ОБОЗНАЧЕНИЕ

- с удлиненной наружной резьбой на 10 мм:

- УР/10 УХЛ4

ОБОЗНАЧЕНИЕ

- со специальной наружной резьбой:

- СР-УХЛ4

ОБОЗНАЧЕНИЕ


- с удлиненным гладким штоком на 50 мм:

- УШ/50-УХЛ4


ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПЦ


Внутренняя резьба на штоке




Удлиненная наружная резьба на штоке



Специальная наружная резьба на штоке



Удлиненный гладкий шток




Диаметр цилиндра	А1 макс.	А2 макс.	АF	АМ	KF	KK		WH
						Основная резьба	Спец. резьба	
32	35	500	12	22	M6	M10x1,25	M10	26
40				24	M8	M12x1,25	M12	30
50	70		24	32	M12x1,25	M16x1,5	M16	37
63				40	M16x1,5	M20x1,5	M20	46
80			32					51
100								

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МДП 210 ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРШНЯ, А ТАК ЖЕ ЕГО МОНТАЖ НА ЦИЛИНДРЕ

МДП 210



Цвет проводов:
К - коричневый;
С - синий.



Бесконтактный герконовый датчик типа МДП 210 устанавливается на внешней стороне гильзы с помощью специальных монтажных скоб, которые крепятся на шпильке цилиндра.


Приближение магнитного поля (от постоянного магнита на поршне цилиндра) приводит к срабатыванию геркона и появлению на выходе электрического сигнала. При этом на датчике загорается индикаторный светодиод.

При заказе цилиндра с контролем положения поршня количество герконовых датчиков оговаривается отдельно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для МДП 210
1. Электрическое присоединение	Кабель, 2-ух проводной
2. Диапазон рабочего напряжения при постоянном и переменном токе, В	5...240
3. Максимальный выходной ток при постоянном и переменном токе, мА	100
4. Максимальная мощность переключения при постоянном и переменном токе, Вт; ВА	10
5. Степень защиты	IP 67
6. Диаметр кабеля, мм	4,0
7. Максимальная частота срабатывания, в мин.	200
8. Температурный диапазон, °С	-10 - 70
9. Нагрузка, G:	
- на удар	30G
- вибрацию	9G
10. Масса, кг, не более	0,026


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

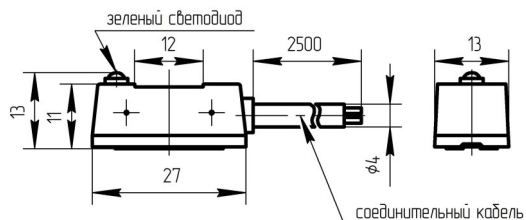


МОНТАЖ ДАТЧИКА МДП 210 НА ПНЕВМОЦИЛИНДРЕ

Элементы монтажа пневмоцилиндров:
СКУ - универсальная скоба крепления датчика МДП 210 на цилиндре D32; 40; 50; 63; 80; 100 мм;
СК-12 - скоба крепления датчика МДП 210 на цилиндре D125 мм;
СК-16 - скоба крепления датчика МДП 210 на цилиндре D160; 200 мм.

СКУ



СК-12; СК-16



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ

Срабатывание герконового датчика положения происходит при достижении определенной напряженности магнитного поля при приближении постоянного магнита закрепленного на поршне пневмоцилиндра.

Конфигурация магнитного поля, поддерживающего датчик во включенном состоянии, показана на схеме.

Максимальная скорость, с которой может двигаться поршень без проскока геркона, зависит от расстояния S и от времени реакции геркона, а так же всех остальных элементов схемы.

$$S(\text{мм}) / t(\text{мс}) = V_{\text{max}}(\text{м/с}), \text{ где}$$


S – зона срабатывания в мм;

t – общее время реакции системы в миллисекундах.

Наименьшее расстояние между двумя датчиками равно:

$$2H + S + \text{запас}$$

(запас = 3мм)

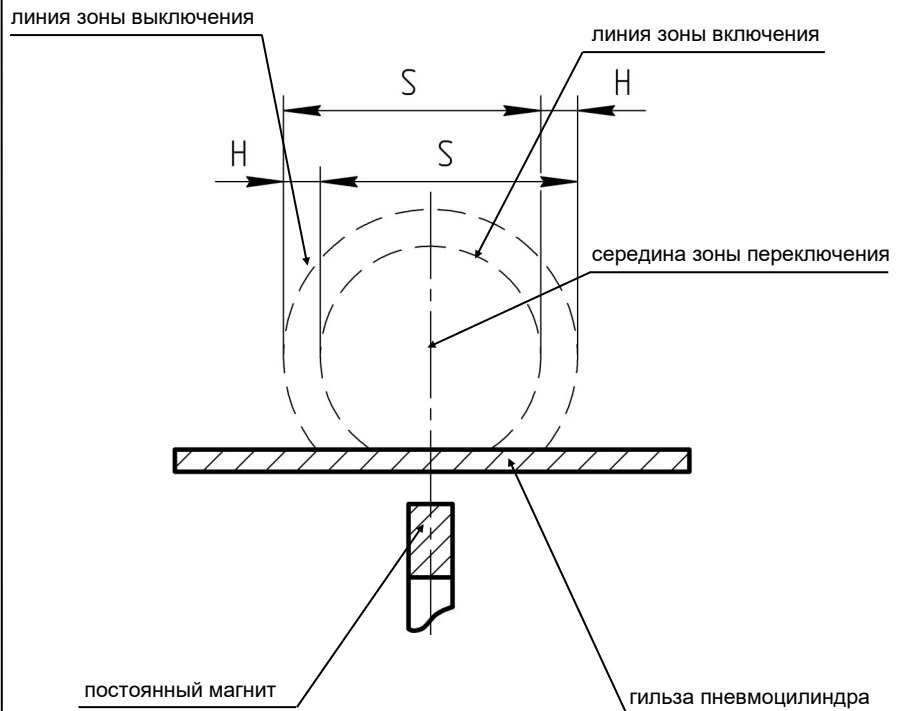

S – зона срабатывания (мм);
 H – гистерезис геркона (мм) – т.е. разница в положениях поршня на момент включения и выключения датчика.

МОНТАЖ

Расстояние от бесконтактного датчика до наружной стенки другого аналогичного цилиндра должно составлять без экранизации min 60 мм.

На работу датчика могут негативно повлиять следующие внешние факторы: близкорасположенные силовые кабели, магнитные поля электромоторов и т.д.

КРЕПЛЕНИЕ

Не допускайте постоянного натяжения кабеля в месте соединения его с датчиком.

Не используйте датчики в присутствии органических растворителей, жидкостей или кислот любого вида.

Не превышайте обозначенных температурных пределов, чтобы не подвергать устройство сильным колебаниям или воздействиям, которые могут повредить датчики или поставить под угрозу его работоспособность.

МОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ

